

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)  
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

9 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.532  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	473
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 13:10:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а.Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" х. Хомуты, а/с №1038
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 532.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	11	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотозлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

9 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.532/1  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	473
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 13:10:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а.Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" х. Хомуты, а/с №1038
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 532.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С)

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,  
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,  
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771)  
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

9 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.531  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	472
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 13:00:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а.Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" х. Хомуты, в/к ул. Ленина, 28
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 531.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	13	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**


Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

9 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.531 /1  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	472
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 13:00:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" х. Хомуты, в/к ул. Ленина, 28
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 531.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОСНН,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771)  
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

9 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.530  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	471
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 12:50:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а.Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" х. Хомуты, в/к ул. Шоссейная, 6
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 530.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	9	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОСНН,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

9 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.530 /1  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	471
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 12:50:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" х. Хомуты, в/к ул. Шоссейная, 6
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 530.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОСНН,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)  
9-65-34


Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

9 февраля 2021 г.

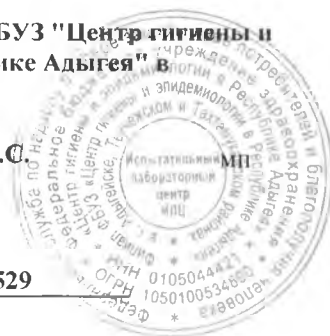

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.529  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	470
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 12:30:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а.Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, а/с № 032-410 АС
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 529.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОСЧН1,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филiaal ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

9 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.529 /1  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	470
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 12:30:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, а/с № 032-410 АС
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 529.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Ст-Со шкале при t=20 градусах С)

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771)  
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

  
9 февраля 2021 г.

Муков Д.С.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.528  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	469
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 12:20:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а.Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, в/к ул. Дружбы, 4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 528.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	14	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОСН1,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

9 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.528 /1  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	469
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 12:20:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а.Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, в/к ул. Дружбы, 4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 528.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)  
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

9 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.527  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	468
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 12:10:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а.Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, в/к ул. Ленина, 20
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 527.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филiaal ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Тахтамукайском районе



Муков Д.С.

9 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.527 /1  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	468
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 12:10:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, в/к ул. Ленина, 20
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 527.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОСН1,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771)  
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

  
Муков Д.С.  
9 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.526  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	467
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 11:50:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Новая Адыгея, а/с №6211
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 526.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	9	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,  
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,  
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

9 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.526 / I  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	467
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 11:50:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а.Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Новая Адыгея, а/с №6211
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 526.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1,  
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,  
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)


Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771)  
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

  
9 февраля 2021 г.

Муков Д.С.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.525  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	466
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 11:40:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Новая Адыгея, в/к в МБОУ СШ №19
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 525.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОСНН,  
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,  
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

9 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.525 /1  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	466
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 11:40:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Новая Адыгея, в/к в МБОУ СШ №19
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 525.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОСН1,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)  
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

9 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.524  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	465
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 11:30:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Новая Адыгея, в/к ул. Красная, 11
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 524.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	9	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования НОСНН,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

Муков Д.С.

9 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.524 /1  
от 9 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	465
Дата и время отбора пробы:	08.02.2021 11:30:00
Дата и время доставки пробы:	08.02.2021 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Жилкомсервис" а.Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Новая Адыгея, в/к ул. Красная, 11
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 524.

Дата проведения исследований: с 08.02.2021 13:35:00 по 09.02.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.